



Zertifikat ist vor Zertifikatserneuerung bereits abgelaufen

1 Zertifikat ist vor Zertifikatserneuerung bereits abgelaufen

1.1 Situationsbeschreibung

Sie haben Ihr Zertifikat bei der Registrierung aktiviert. Nun ist das damals heruntergeladene Zertifikat vor Zertifikatserneuerung bereits abgelaufen.

Bitte folgen Sie den Schritten.

1.2 Abhilfe

Szenario:


Voraussetzungen für den Austausch:

- Es wurde ein neues Zertifikat an der Steuerberaterplattform heruntergeladen.
- Es wurden alle Nachrichten abgerufen. (falls vorhanden)
(Hierzu auf „Empfangen“ klicken. Wenn keine Nachrichten vorliegen, ist der Posteingang auf dem aktuellsten Stand.)

Um das alte Zertifikat aus dem Client zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:


COM Vibilia StB Edition öffnen.

In der obersten Zeile der Software sehen Sie einen Pfad. Dieser beschreibt den Ort Ihres sog. Nutzerverzeichnisses.

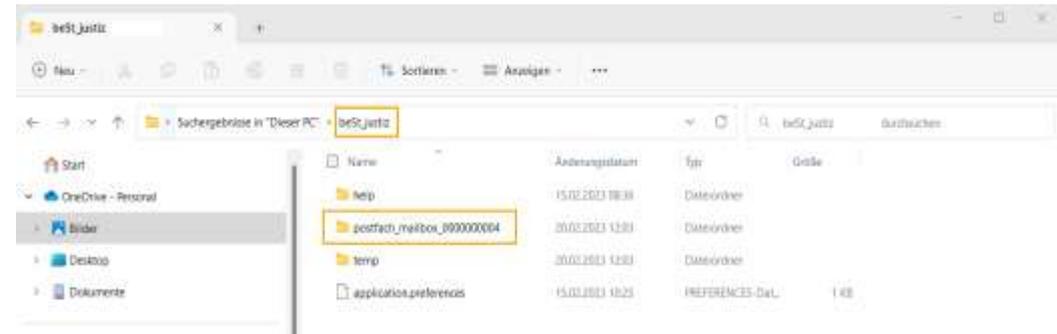

Die COM Vibilia StB Edition schließen.

Das Postfach/die Postfächer löschen. (Damit ist die alte Zertifikatsdatei aus dem Client entfernt.)

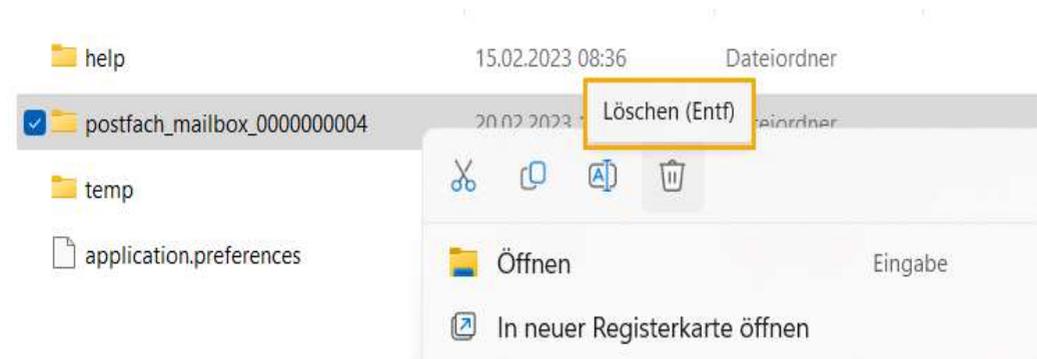

Die COM Vibilia StB Edition öffnen.

Die neue Zip-Datei mit dazugehörigem Passwort importieren.

Das Zertifikat ist ausgetauscht.